

مناقصة رقم (2025/57)

تاريخ المناقصة: 2025/11/17

ارجو تقديم عروضكم بالظرف المختوم للمواد المبينة أدناه يوم الاحد الموافق 2025/11/30 ولغاية (11) صباحاً إلى مكتب لجنة الشراء الفرعية (للوازم والخدمات) في مبنى مديرية اللوازم والمشتريات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.

ملاحظة: يجب تعبئة الأسعار على نموذج المناقصة مع الختم والتوقيع.

لمن يرغب بالتقدم الحضور الى مكتب لجنة الشراء الفرعية لدفع مبلغ (25) دينار ثمن نسخة المناقصة (غير مستردة)

ت	المواصفات	الكمية		السعر الإجمالي	
		الوحدة	عدد	فلس	دينار
1	توريد وتركيب محطات غسيل الجسم والعيون وحسب المواصفات المرفقة	عدد	6		

الشروط :-


1. ان يكون المناقص مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة ولديه سجل تجاري ورخصة مهن ساريتا المفعول تخوله المشاركة في هذه المناقصة وتقديم ما يثبت ذلك.
2. ان يكون المناقص مسجل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني ولن يتم صرف المطالبة المالية خلاف ذلك.
3. تأمين حسن التنفيذ ويطلب من المناقص المحال عليه العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق بما نسبته (10%) من قيمة الإحالة ، وكفالة عدية ضمان من سوء المصنوعة مصدقة حسب الأصول من كاتب العدل.
4. يعتبر توقيع المناقصة على نموذج المناقصة إلزاماً منه بسريان العرض لمدة 90 يوم من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
5. الأسعار بالدينار الأردني شاملة الضريبة المبيعات واية عوائد حكومية أخرى.
6. المناقص ملتزم بتقديم ما يحال عليه من المناقصة.
7. يصادر الشيك أو الكفالة (حسن التنفيذ) اذا انسحب المناقص بعد فتح العروض او استنكف عن تقديم ما يحال عليه.
8. يتم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ العقد حسب المادة رقم (78/أ) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ولا يحول فرض لغرامة على المتعهد من حق شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أو لجنة الشراء في مطالبته بالعدل والضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ العقد. .
9. يعتبر تقديم عرض المناقص إلزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.
10. للجنة الشراء الحق بإلغاء عملية الشراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء (العقد) دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء أي التزامات مادية أو غير مادية.
11. يجوز التقدم بأكثر من خيار أو بديل.
12. يجب ارفاق كفالة دخول مناقصة بما نسبته (3%) من قيمة عرض السعر المقدم على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق.

اسم الشركة / المتعهد / المحل / المؤسسة	تاريخ : 2025/11/17
العنوان :	رقم الهاتف :
الاسم :	التوقيع :
	الختم :

رئيس لجنة الشراء الفرعية

المهندس علاء المناصير

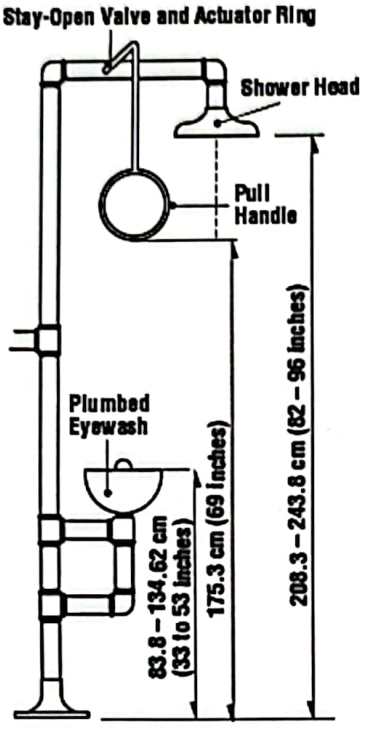

الصورة	المواصفة الفنية لتوريد وتركيب وحدة غسيل الجسم والعيون
	• مطابق للمعيار الدولي ANSI/ISEA Z358.1-2014 • الاستخدام : وحدة مدمجة (دش + غسيل عيون) • اليه التشغيل : يدوي (سحب للدش / ضغط لغسيل العيون) • مقاومة للمواد الكيميائية • يجب أن يكون الحد الأدنى لتدفق الماء للدش 75.7 لترًا/دقيقة (20 جالونًا/دقيقة) لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. • يجب تصميم الدش بحيث يُمكن تشغيله في أقل من ثانية واحدة، ويظل قيد التشغيل دون الحاجة إلى وضع يد المُشغِّل على الصمام • يجب ان يكون الحد الأدنى لتدفق الماء لمحطات غسل العينين والوجه المشتركة 11.4 لترًا/دقيقة (3 جالون/دقيقة) • مصنوعة من معدن مقاوم للصدأ والتآكل مثل الستانلس ستيل